





/velio\

VENTILATION & LIGHT
IN ONE


Základné rozmery a parametre:
Základní rozměry a parametry:
Basic Dimensions and Parameters:

Svetlo / Svítidlo / Light:
230 V AC, 50 Hz
13.2 W
IP44
3.000 / 4.000 K
1.280 / 1.340 lm
50 000 hodín / hodin / hours
Vzduch / Vzduch / Air:
0 - 70 m³ / h (0 - 20 l / s)
LwA 38 dB

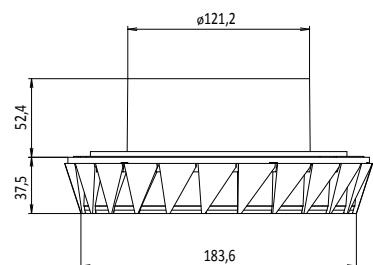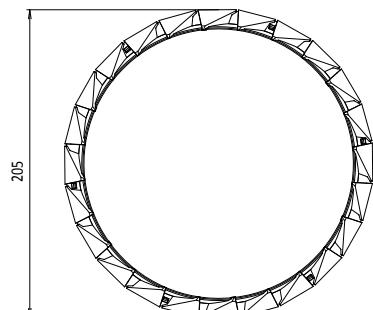


Výrobca / Výrobce / Producer:
Doublair, s.r.o.
Pri vinohradoch 9798/269C
831 06 Bratislava-Rača, Slovakia

ENERG Y IE IA
энергия ενέργεια

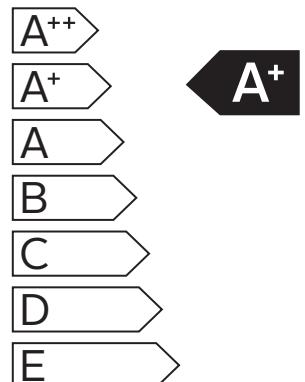


13,2 kWh/1000 h

/velio\

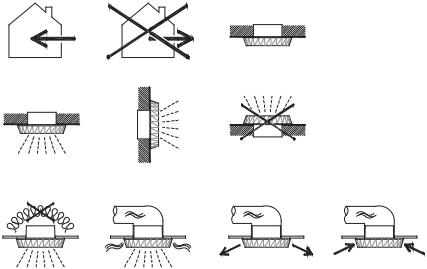

VENTILATION & LIGHT IN ONE

VELIO UNI 125 W1

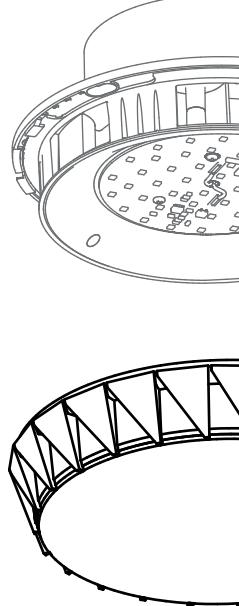

SK

Gratulujeme Vám k zakúpeniu prémiového produktu s neopakovateľným (nadčasovým) dizajnom, ktorý navrhol Michal Staško.

Viacúčelový stropný prvak (multispot) **Velio Uni 125** je svietidlo kombinované so vzduchotechnickou výstukou. Môže slúžiť aj samostatne pre jeden alebo druhý účel. Je určený pre použitie v interieri, na montáž na strop a aj na stenu. Ako vzduchotechnická výstuka je vhodná na prívod hygienického minima vzduchu pre jednu alebo dve osoby, ako aj na jeho odvod. Ako svietidlo je vhodný na osvetlovanie chodieb, toalet, šatníkov, kúpeľní a pod.

CZ

Gratulujeme Vám k zakúpení prémiového produktu s neopakovateľným (nadčasovým) dizajnom, který navrhol Michal Staško.

Víceúčelový stropní prvek (multispot) **Velio Uni 125** je svítidlo kombinované se vzduchotechnickou výstukou. Může sloužit i samostatně pro jeden, nebo druhý účel. Je určený pro použití v interiéru, pro montáž na strop i na stěnu. Jako vzduchotechnická výstuka je vhodný na přívod hygienického minima vzduchu pro jednu, nebo dvě osoby, stejně tak jako na jeho odvod. Jako svítidlo je vhodný na osvětlování chodeb, toalet, šatén, koupelen a pod.

EN

Congratulations for your new premium product with timeless styling designed by Michal Staško.

The multipurpose ceiling element (multispot) **Velio Uni 125** is a luminaire combined with an air diffuser. It can also serve separately for one or another purpose. It is designed for usage indoor, for mounting on ceiling or wall. As a ventilation valve, it is suitable for supplying hygienic minimum of air for one or two persons as well as for exhausting of air. The light is suitable for illumination of corridors, toilets, wardrobes, bathrooms, etc.

Upozornenie:

Pred montážou LED svietidla **Velio Uni 125** si prosím preštudujte nasledujúce inštrukcie v tomto návode. Montáž je nutné vykonat v súlade s týmto pokynmi.

Svetelný zdroj v tomto svítidle smie vymeniť len výrobca, zmluvný servisný technik, alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Pripojenie svietidla k elektrickému rozvodu smie vykonať len osoba s potrebným oprávnením. Svietidlo montujte pri vypnutom napájaní. Prívodný vodič je potrebné viesť tak, aby nehrozilo jeho poškodenie.

Ak je **Velio Uni 125** použité len ako svietidlo, dbajte na to, aby neboli zakryté jeho horný otvor a v jeho okolí mohol cirkulovať vzduch, a tým sa zamedzilo jeho prehriatie a skráteniu životnosti.

Výrobca neručí za žiadne škody spôsobené nesprávnou montážou a nevhodným použitím viacúčelového prvku **Velio Uni 125**. Na takto poškozené výrobky sa nevztahuje záruka. Záruka sa nevztahuje na výrobok poškodený živelnou pohromou, ako sú záplavy, požár a pod. V prípade poruchy alebo poškodenia svietidla ho bezodkladne odpojte od elektrického rozvodu a obráťte sa na výrobca.

Pred začatím montáže vypnite napájanie pomocou hlavného vypínača!!!

Upozornení:

Před první montáží LED svítidla **Velio Uni 125** si prosím prostudujte následující instrukce v tomto návodu. Montáž je nutné vykonat v souladu s tímto pokyny.

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce, jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Připojení svítidla k elektrickému rozvodu smí vykonávat jen osoba s potrebným oprávnením. Svítidlo montujte při vypnutém napájení. Přívodní vodič je potřeba vést tak, aby nehrozilo jeho poškození.

Pokud je **Velio Uni 125** použito jen jako svítidlo, dbejte na to, aby nebyl zakryt jeho horní otvor a v jeho okolí mohl cirkulovat vzduch, a tím se zamezilo jeho přehřátí a zkrácení životnosti.

Výrobce neručí za žádne škody způsobené nesprávnou montáží a nevhodným použitím víceúčelového prvku **Velio Uni 125**. Na takto poškozené výrobky se nevztahuje záruka. Záruka se nevztahuje na výrobek poškozený živelnou pohromou, jako jsou záplavy, požár a pod. V případě poruchy nebo poškození svítidla ho bezodkladně odpojte od elektrického rozvodu a obrátte se na výrobce.

Před začátkem montáže vypněte napájání pomocí hlavního vypínače!!!

Warning:

Please read instructions in this manual before mounting the **Velio Uni 125**. Installation must be carried out in accordance with these instructions.


The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Only an authorised electrician may carry out the electrical connection. Mount the lighting device when the power is off. The power cord must be situated the way that it will not be damaged. If the **Velio Uni 125** is used only as a lighting device, make sure that its upper part is not covered and that air can circulate around it, preventing overheating and shortening its lifetime.

The manufacturer is not liable for any damages caused by improper installation and inappropriate use of the **Velio Uni 125** multipurpose element. Such damages are not covered by the warranty. The warranty does not apply to products damaged by natural disasters, such as flooding, fire, etc. In case of failure or damage of the lighting device, disconnect it immediately from the power supply and contact the manufacturer/distributor.


Before starting mounting, switch off the power supply with the main switch!!!

Montáž / Instalation

1.

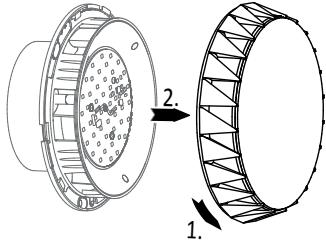

2.

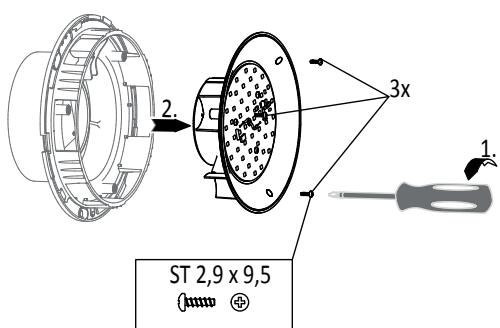

SK Demontujte čelný krycí panel pootočením proti smeru hodinových ručičiek.

CZ Demontujte čelní krycí panel pootočením proti směru hodinových ručiček.

EN Remove the front cover by turning it counterclockwise.

SK Demontujte deflektor s LED modulom tak, že odskrutkujete 3 skrutky zapustené pri okraji deflektora pomocou krížového skrutkovača.




UPOZORNENIE !!! Nepovoľujte skrutky pridržajúce LED modul.

CZ Demontujte deflektor s LED modulem tak, že odšroubujete 3 šrouby zapuštene při okraji deflektoru pomocí krížového šroubováku.

UPOZORNĚNÍ !!! Nepovolujte šrouby přidržující LED modul.

EN Remove the deflector with the LED module by unscrewing 3 screws embedded at the edge of the deflector by means of a cross screwdriver.

WARNING !!! Do not remove the screws holding the LED module.

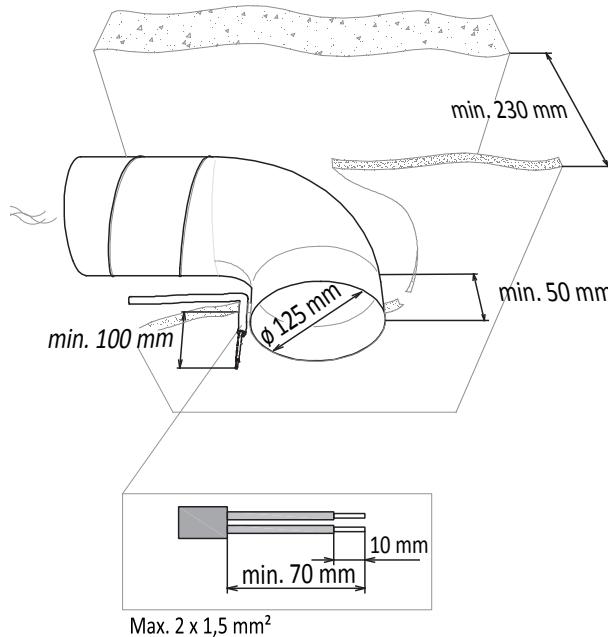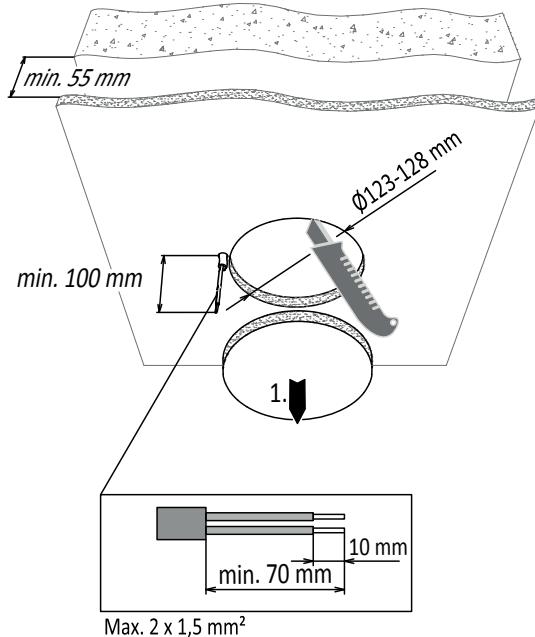

SK Ak budete používať Velio Uni 125 len ako svietidlo, je potrebné vytvoriť v strop alebo stene otvor s priemerom 123 až 128 mm s minimálnou hĺbkou 55 mm.
Pripravte si vodiče podľa náčrtku na obrázku.

UPOZORNENIE !!! Je potrebné sa uistíť, že v okolí zapustenej časti svietidla (tej, ktorú po montáži nebude vidieť) bude volný pohyb vzduchu pre lepšie chlazenie LED modulu.

CZ Pokud budete používať Velio Uni 125 jen jako svítidlo, je potřeba vytvořit v stropě, nebo ve stěně otvor s průměrem 123 až 128 mm s minimálnou hloubkou 55 mm.
Pripravte si vodiče podle náčrtku na obrázku.

UPOZORNĚNÍ !!! Je potřeba se ujistit, že v okolí zapuštěné části svítidla (tedy té, kterou po montáži nebude vidět) bude volný pohyb vzduchu pro lepší chlazení LED modulu.

EN If you use the Velio Uni 125 only as a lighting device, it is necessary to make a round opening in the ceiling or wall with a diameter of 123 to 128 mm with a minimum depth of 55 mm.
Prepare the wires as shown in the diagram.



WARNING !!! You have to make sure that space around the upper part of the lighting device (the part that will not be seen after installation) will be free for air movement for better cooling of the LED module.

SK Ak budete používať Velio Uni 125 ako svietidlo a aj vzduchotechnickú výstupku, inštalujte do stropnej/stenovej konštrukcie vzduchotechnické potrubie 3b alebo krabiču 3c s vnútorným priemerom 125 mm. Ukoncite ho podľa jeho vlastných inštrukcií, ale hlavne tak, aby bolo výstupné hrđlo pevné a jeho hrana nepresahovala cez vonkajší okraj stropu alebo steny.
Pripravte si vodiče podľa náčrtku na obrázku.


CZ Pokud budete používať Velio Uni 125 jako svítidlo a také jako vzduchotechnickou výstupku, instalujte do stropní/stěnové konstrukce vzduchotechnické potrubí 3b, nebo krabici 3c s vnitřním průměrem 125 mm. Ukončete ho podle jeho vlastních instrukcí, ale hlavně tak, aby bylo výstupní hrđlo pevné a jeho hrana nepřesahovala přes venkovní okraj stropu, nebo stěny.
Pripravte si vodiče podle náčrtku na obrázku.

EN If you use the Velio Uni 125 both as a lighting device and air diffuser, install a ventilation pipe 3b or plenum box 3c with an internal diameter of 125 mm into the ceiling / wall structure. Fasten it according to its own instructions, but especially so that the outlet is firm and its edge does not extend beyond the outer edge of the ceiling or wall.
Prepare the wires as shown in the diagram.

3c.

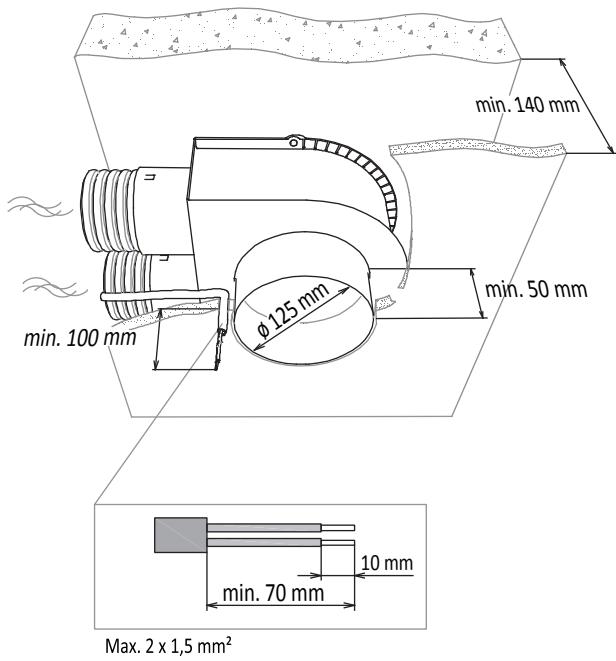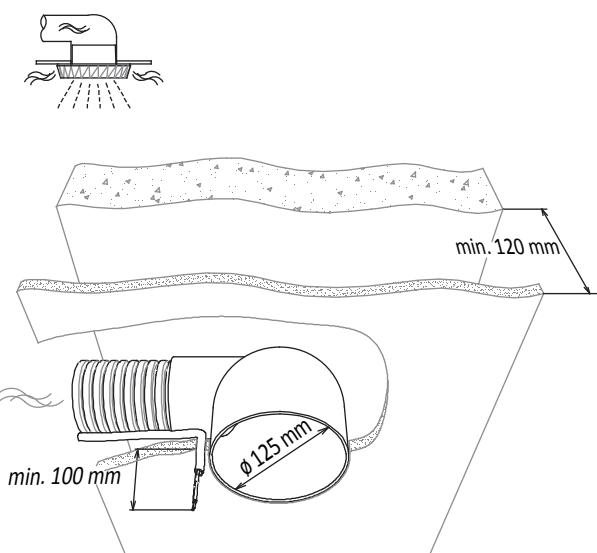

4.

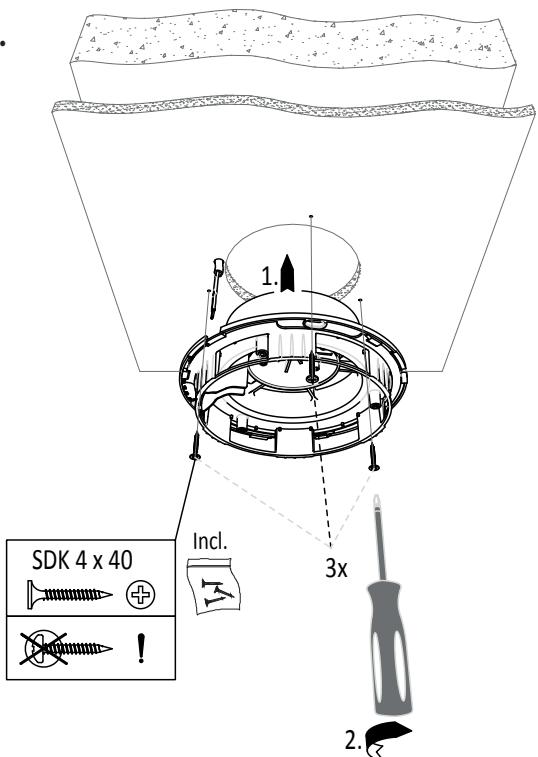

SK Do takto pripraveného otvoru vložte odstrojený skelet podľa inštrukcií v obr. 1 a 2. Vyznačte si, kde majú byť otvory pre skrutky. Môžete použiť aj šablónu, ktorú si vytrhniete z ochranného veka v krabici. Odeberte skelet alebo šablónu a vyvrťte tri 6 mm otvory pre priložené hmoždinky. V prípade, že pre daný podklad nie sú vhodné, nahradte ich na vhodnými. Vložte hmoždinky do pripravených otvorov.

Vráťte skelet do otvoru a priskrutkujte ho priloženými skrutkami zo zápushťou hlavou.

UPOZORNENIE !!! V žiadnom prípade nepoužívajte skrutky s polguľatou hlavou.

CZ Do takto připraveného otvoru vložte odstrojený skelet podle instrukcí v obr. 1 a 2. Vyznačte si, kde mají být otvory pro šrouby. Můžete použít také šablónu, kterou si vytřhnete z ochranného věka v krabici. Odeberte skelet nebo šablónu a vytržte tři 6 mm otvory pro přiložené hmoždinky. V případě, že pro daný podklad nejsou vhodné, nahradte je na vhodnými.

Vložte hmoždinky do připravených otvorů.

Vratte skelet do otvoru a přišroubujte ho přiloženými šrouby ze zápuštěnou hlavou.

UPOZORNĚNÍ !!! V žádném případě nepoužijte šrouby s půlkulatou hlavou.

EN Insert the skeleton of device (prepared according to the instructions in fig. 1 and 2) into prepared opening. Mark where the screw holes are to be. For this purpose you can also use a template that you can remove from the protective cover of the box. Take out the skeleton or template and drill three 6 mm holes for the attached plastic fixings. If they are not suitable for the substance / structure of the wall or ceiling, replace them with the appropriate ones. Insert the plastic fixings into the prepared holes. Return the skeleton to the opening and screw it with the attached screws with the countersunk head.

WARNING !!! Never use the round head screws.

5.



SK Pripojte visiace vodiče do svorkovnice podľa popisu na nej.

CZ Připojte visící vodiče do svorkovnice podle popisu na ní.

EN Connect the wires to the terminal box as is described on it.

6.




SK Uložte káble do medzipriestoru v strede svietidla. Dabajte na to, aby bol deflektor správne orientovaný voči skeletu.

CZ Uložte kabely do meziprostoru ve středu svítidla. Dbejte na to, aby byl deflektor správně orientovaný oproti skeletu.


EN Put the cables to interspace in the middle of the device. Make sure that the deflector is correctly oriented against the skeleton.

7.

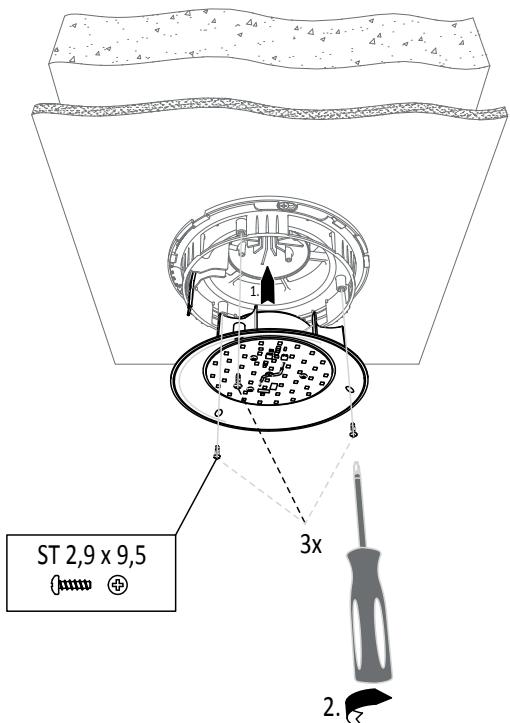

- SK** Priskrutkujte deflektor k skeletu pomocou skrutiek, ktoré ste uvolnili na začiatku (obr.2).
CZ Přisroubujte deflektor ke skeletu pomocí šroubů, které jste uvolnili na začátku (obr.2).
EN Screw the deflector to the skeleton with the screws you released at the beginning (fig. 2).

8.

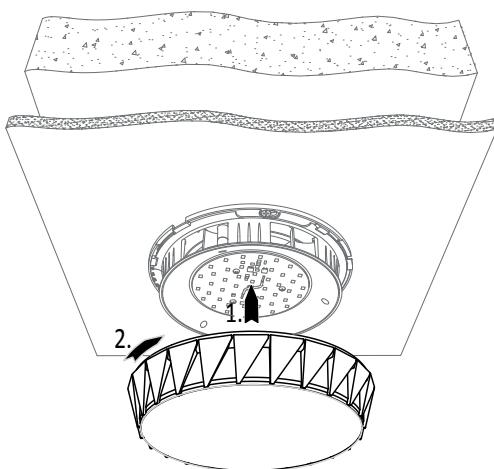

- SK** Namontujte čelný kryt na skelet pootočením v smere hodinových ručičiek až na doraz. Na záver vyskúšajte, či svietidlo funguje správne jeho zapnutím.
CZ Namontujte čelní kryt na skelet pootočením ve směru hodinových ručiček až na doraz. Na závěr vyzkoušejte, jestli svítidlo funguje jeho zapnutím.
EN Install the front cover on the skeleton by turning it clockwise until it stops. Finally, test whether the lighting device works properly by switching it on.

/velio\

VENTILATION & LIGHT
IN ONE